


(8) 令和6年度 湧水量調査

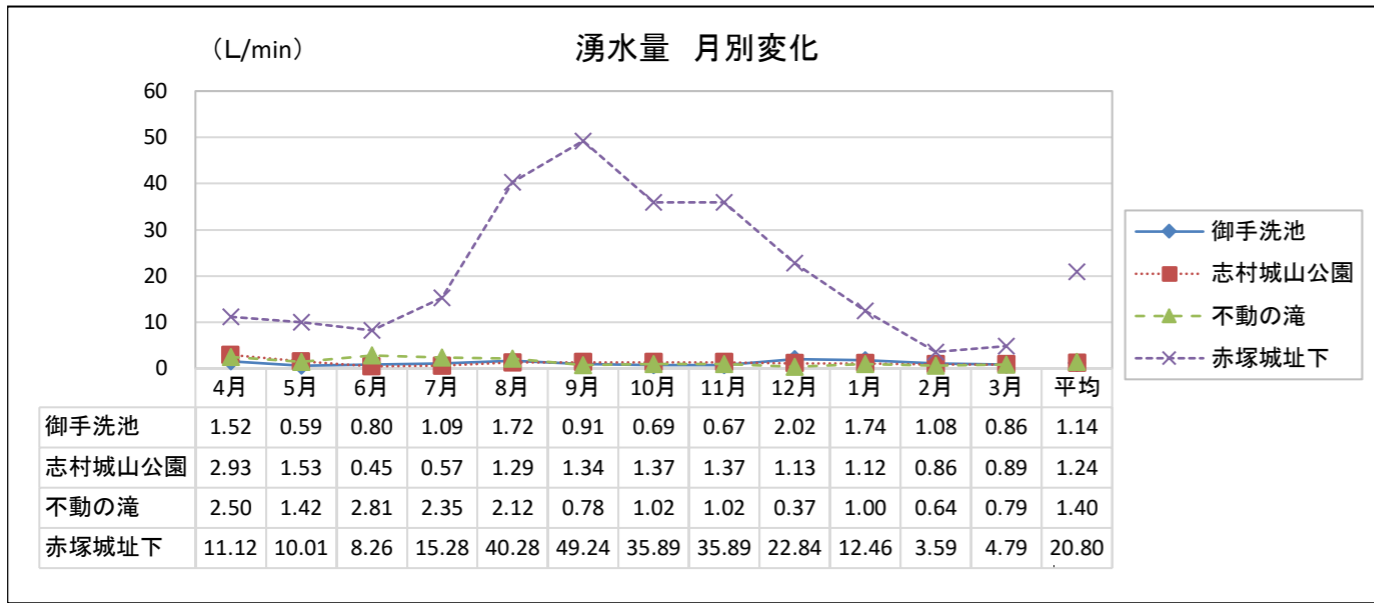

調査日	御手洗池	志村城山公園	不動の滝	赤塚城址下
4月	1.52	2.93	2.50	11.12
5月	0.59	1.53	1.42	10.01
6月	0.80	0.45	2.81	8.26
7月	1.09	0.57	2.35	15.28
8月	1.72	1.29	2.12	40.28
9月	0.91	1.34	0.78	49.24
10月	0.69	1.37	1.02	35.89
11月	0.67	1.37	1.02	35.89
12月	2.02	1.13	0.37	22.84
1月	1.74	1.12	1.00	12.46
2月	1.08	0.86	0.64	3.59
3月	0.86	0.89	0.79	4.79
平均	1.14	1.24	1.40	20.80

(9) 令和6年(1月1日～12月31日) 揚水量調査

n	事業所数	年間揚水量 (m ³)	1日平均揚水量 (m ³)
工場	21施設	87,209	238
指定作業場	40施設	384,207	1,050
その他 [※]	13施設	19,904	54
計	74施設	491,320	1,342

※ 各項目は小数点以下を切り上げているため、合計値と合わない場合があります。
 ※ 板橋区の防災用井戸は、14か所を1施設にまとめています。
 ※ その他：公園、非常用井戸等